


FIX-BLADE 1120

Осьовий вентилятор середнього тиску



ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

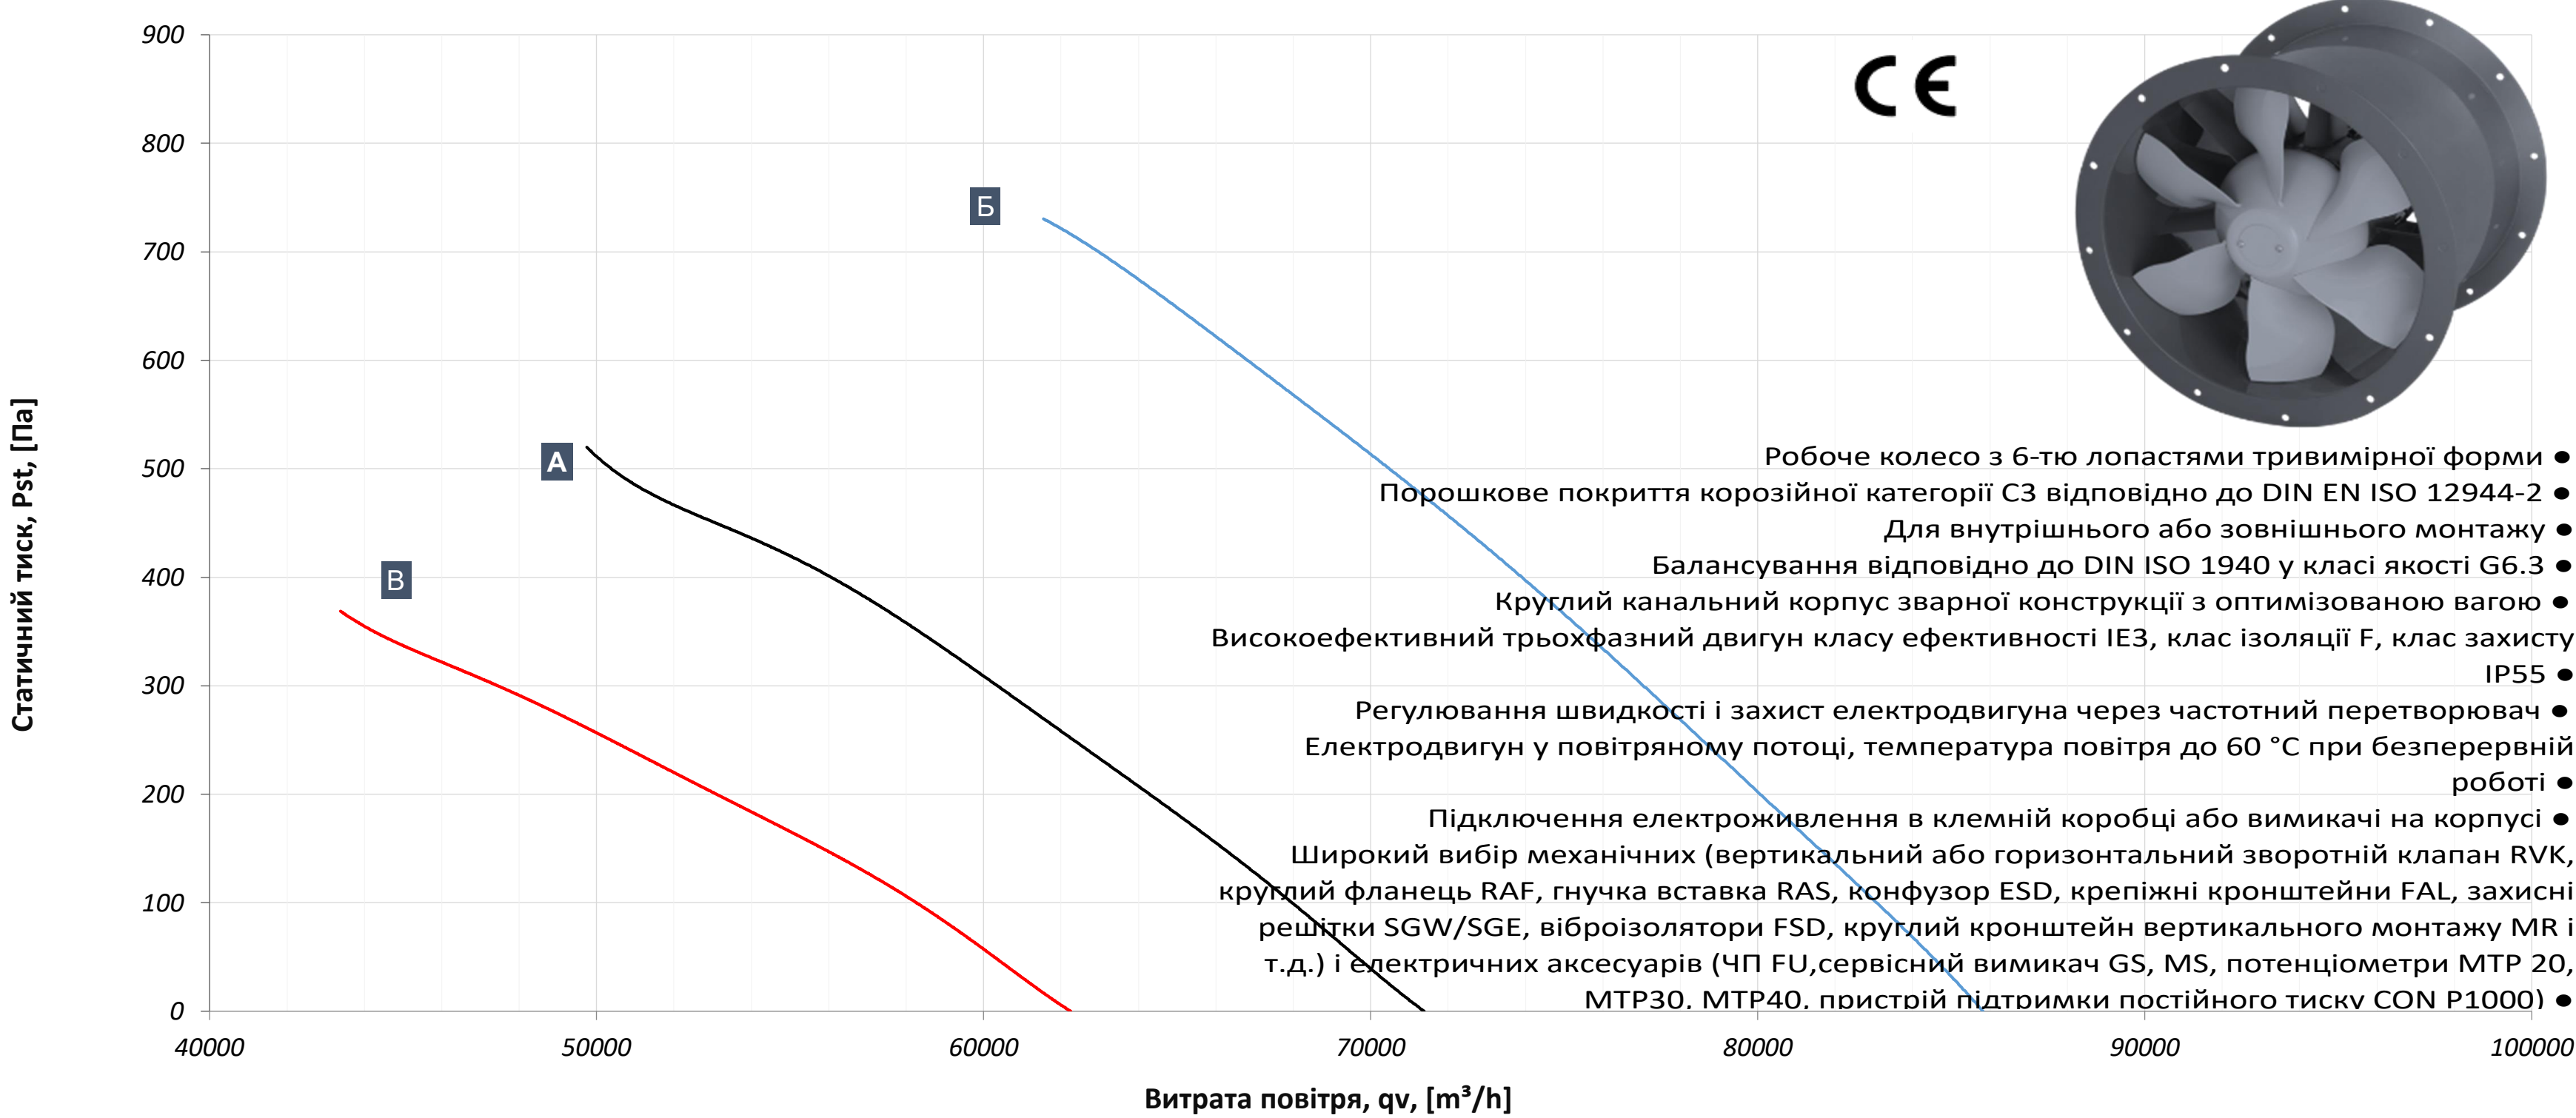

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) PЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	PЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	PЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
A	FIX-BLADE 1120 D6-11	162708	400, 3~	50	12903	23,6	71383	533	990	55	60	60		-	-	-	-	-	-	-	298	DN1120
Б	FIX-BLADE 1120 D6-18,5	162712	400, 3~	60	20147	37,8	85823	745	1190	56	60	60		-	-	-	-	-	-	-	345	DN1120
B	FIX-BLADE 1120 D6-5,5	162716	400, 3~	45	7053	16,2	62251	383	860	56	60	60		-	-	-	-	-	-	-	218	DN1120

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті вище 50Гц використання ЧП не обов'язкове;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту